




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

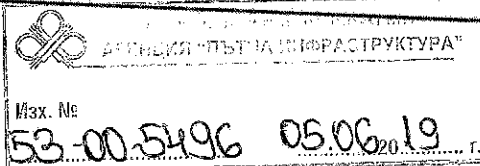

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции:

- Обособена позиция 1 - „Лот 31 Път II-53 Поликраище - Елена - Сливен от км 34+400 до км 46+290 и от км 72+200 до км 87+301, с обща дължина 26,991 км, области Сливен и В. Търново“;
 - Обособена позиция 2 - „Лот 32 Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, с обща дължина 21,520 км, област Русе“;
 - Обособена позиция 3 - „Лот 33 Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, с обща дължина 25,221 км, области Русе и Разград“;
 - Обособена позиция 4 - „Лот 34 Път III-559 Полски градец – Тополовград – с. Устрем от км 4+500 до км 23+520 и от км 35+060 до км 39+450, с обща дължина 23,410 км, област Хасково“;
 - Обособена позиция 5 - „Лот 35 Път III-2077 Каблешково - Межден от км 11+000 до км 20+564.83, с обща дължина 9,565 км, област Силистра“;
 - Обособена позиция 6 - „Лот 36 Път III-9004 Варна – Белослав – Разделна – Падина – Житница от км 18+212 до км 21+176, от км 24+169 до км 25+604 и от км 27+400 до км 41+839, с обща дължина 18,838 км, област Варна“;
- в частта за Обособена позиция № 4

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от ЗОП, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В обяснителната записка по част пътна, стр. 54 е написано, че подокопните дренажи са с дренажна тръба ф10, а на типовите напречни профили е показана тръба ф200. Моля Възложителят да уточни диаметъра на дренажната тръба под облицованите окопи.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че подокопните дренажи следва да се изпълнят с дренажна тръба ф200.

ВЪПРОС № 2: На чертеж 01-04-403-0 Типови напречни профили е показано, че бетоновата ригола се изпълнява с бетон С20/25.

На чертеж 01-04-501-0 Детайли – Детайл Г е показано, че същата бетонова ригола се изпълнява от бетон клас С35/45 с повишена водоуплътност и мразоустойчивост. Моля Възложителят да посочи класа на бетона, с който ще се изпълнява бетоновата ригола.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че бетоновата ригола следва да се изпълни с бетон С20/25.

ВЪПРОС № 3: На чертеж 01-04-401-0 Типови напречни профили е показана конструкция на тротоар, която се състои от тротоарни плочи 30/30, циментова замазка 3 см и пясък 10 см.

На чертеж 01-04-419-0 Типови напречни профили е показана конструкция на тротоар, която се състои от тротоарни плочи и пясък 10 см. Моля Възложителят да уточни конструкцията на тротоара.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че тротоарите следва да се изпълнят, съгласно чертеж 01-04-419-0.

ВЪПРОС № 4: Моля Възложителят да уточни класа на бетона, с който ще се изпълняват бетоновите укрепителни стени.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че бетоновите укрепителни стени следва да се изпълнят от бетон С20/25.

ВЪПРОС № 5: Съгласно Чертеж 01-04-412-0 за участъка от км 13+031 до км 14+531 при изграждането на новият насип се предвижда използването на геомрежа.

Моля Възложителят да посочи изискванията, на които трябва да отговаря тази геомрежа.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че геомрежата, посочена в чертеж 01-04-412-0 следва да отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация на АПИ 2014 г.

ВЪПРОС № 6: Моля Възложителят да уточни количеството на тактилните плочи за проекта.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че тактилните плочи са включени в Количествено – стойностната сметка за Обособена позиция № 4 в Сметка 1.3 „Пътни работи“, поз. 1315 „Доставка и полагане на тротоар с бетонови плочи в съответствие с изискванията на ТС, включително всички свързани с това разходи“.

ВЪПРОС № 7: В количествената сметка е включена позиция 1617 „Доставка и изливане на място на бетон с клас на якост С35/45 мразо и водоустойчив, съгласно проекта и ТС, включително кофраж и всички необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи“.

В обяснителната записка и чертежите за малките и големите съоръжения никъде не е показан клас по мразоустойчивост и клас по водонепропускливост.

Моля Възложителят да уточни класовете по мразоустойчивост и водонепропускливост за бетон С35/45.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че бетонът по поз. 1617 е необходимо да бъде С35/45, ХС4, ХД3.

ВЪПРОС № 8: На Чертежи 01-04-402-0 – 01-04-421-0 Типови напречни профили са посочени пластове 4` трошен камък с н.п.з. за профилиращ пласт – 0-63 – min 6 см и 4`` трошен камък с н.п.з. за профилиращ пласт по нивелетни причини. За трошен камък с н.п.з. 0-63 мм минимална дебелина 6 см не отговаря на изискванията на ТС на АПИ 2014 г. раздел 4000. Подосновни и основни пластове. От чертежите не става ясно, каква е дебелината на пласт 4`` и в кои участъци или случаи се прилага този пласт.

Моля Възложителят да уточни минимална дебелина на пласт 4`, дебелината на пласт 4`` и къде се прилага пласт 4``.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че пласт 4` е включен в Количествено – стойностната сметка за Обособена позиция № 4 в Сметка 1.3 „Пътни работи“, поз. 1302 „Доставка и полагане на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, съгласно ТС“ и минималната му дебелина следва да се изпълни, съгласно Техническата спецификация на АПИ 2014 г., по начина, посочен в позицията.

Пласт 4`` следва да се изпълни, там където е необходимо да бъде положен профилиращ пласт от трошен камък по нивелетни причини.

С УВАЖЕНИЕ,

ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОНПО в АПИ
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173 от 15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ