


МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

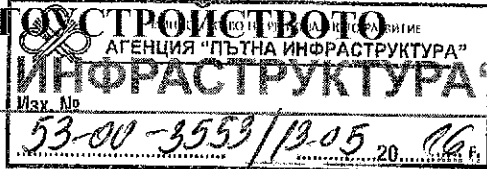

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на проектиране и строителство (инженеринг) на обект: „Допълнително проектиране във връзка с осигуряване на мерки по ОВОС и реконструкция на път I-9 „Слънчев бряг - Бургас“ с изграждане на второ платно, от км 212+233,06 до км 217+000 (километраж по проекта) от км 210+862,10 до км 215+629,05 (километраж по съществуващия път)“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: По отношение *Позиция 2316 Тръбен водосток с диаметър Ф100, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи* установихме следното:

1. В обобщената количествена сметка *Приложение № 6.1* от документацията за участие е заложено да бъдат изпълнени тръбни водостоци с диаметър ф100,

2. На чертеж Лист № 01-05-001-0 – „Нови тръбни водостоци – Ф 100“ като изискване за тръбите е записан БДС-1462-87 *Тръби кръгли стоманобетонни за пътни и ж.п. водостоци*

3. Съгласно т. 8611.7. **Материали от Техническа спецификация** – последна налична актуализирана версия в АПИ – 2014 г. *Конструктивните елементи на сглобяемите тръбни водостоци се изпълняват от стоманобетон*

а в отговор № 2 от писмо с изх. № 53-00-3402 от 09.05.2016 г. Възложителят е направил следното разяснение: Необходимо е да бъде остойностена позиция 2316 в ОКС със стойност за водосток с **PVC тръба Ф 100**.

Молим Възложителя да конкретизира изискванията си за вида на материала за тръбите за изпълнение на позиция 2316 *Тръбен водосток с диаметър Ф100, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи*.

ОТГОВОР: За изпълнение на позиция 2316 „Тръбен водосток с диаметър Ф100, съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи“ от Обобщената количествена сметка (съгласно образеца – Приложение № 6.1) е необходима стоманобетонна тръба с диаметър Ф100, предвид изискванията на Техническия проект.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.,
доп. със Заповед № РД-11-1208 от 06.10.2015 год.
на Председателя на УС на АПИ

